

**ООО «МЕТТЭМ»**

**ОКПД2 25.72.12.111**

**ЗАМОК  
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ  
4 класса типа ЗВ9**

**модель ЗВ9 143.0.1**

**ЗВ9 243 РЭ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок сувальдный врезной с защёлкой типа ЗВ9 с дополнительной защитой от неразрушающих методов вскрытия предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок сертифицирован на 4 класс по ГОСТ 5089-2011.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	16
2.2. Максимальный ход засова, мм	40
2.3. Вылет защёлки, мм	12
2.4. Габаритные размеры, мм	220x139x30
2.5. Масса замка, кг	1,71

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

## 4. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

4.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстия для ключа, для стержня ручек фалевых, 2 отв. для крепления накладок, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова, защелки (см. рис.2).

4.2. Установить при необходимости защелку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвижения из корпуса отверткой через отверстие в крышке замка и разворота на 180° вокруг своей оси (см. рис.1).

4.4. Проверить работу замка с помощью ключа, ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без затирания, а защелка без заеданий.

**Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь закрыта на защёлку.**

4.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействиям.

4.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок сувальдный врезной с защёлкой модели **ЗВ9 143.0.1** соответствует ГОСТ 5089-2011 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

6.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

**ООО «МЕТТЭМ»**, Россия,  
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А  
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

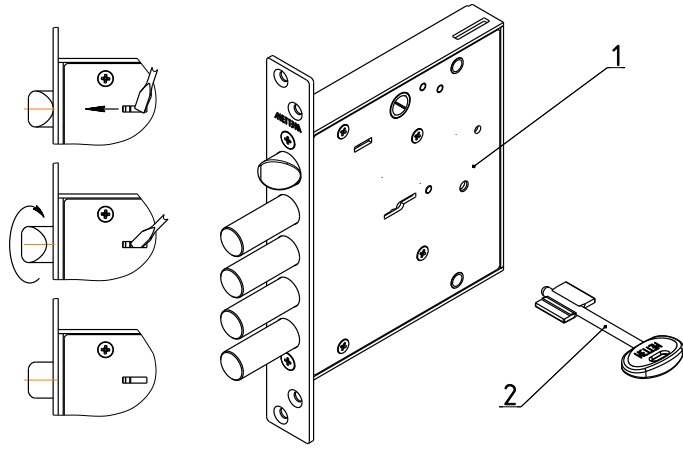


Рис.1

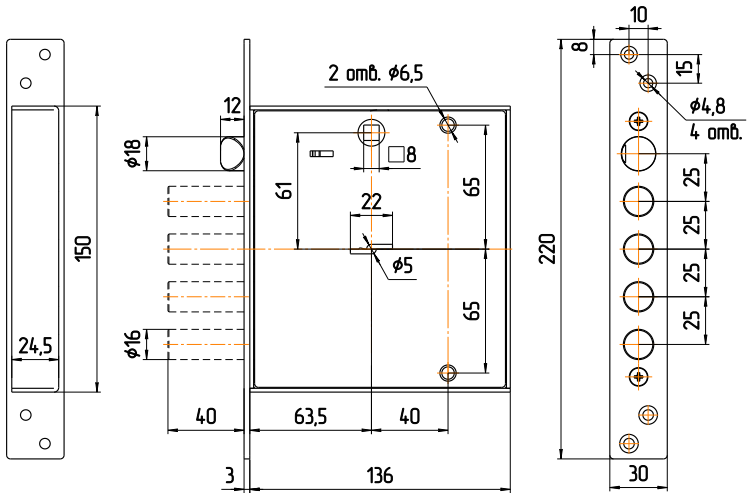


Рис.2