ООО «МЕТТЭМ»

ОКПД2 25.72.12.111

ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ
4 класса типа ЗВ9

модель ЗВ9 353.1.1

ЗВ9 353.1 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок сувальдный врезной с защёлкой типа ЗВ9 с приводом вертикальных засовов и дополнительной защитой от разрушающих и неразрушающих методов вскрытия предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок сертифицирован на 4 класс по ГОСТ 5089-2011, класс устойчивости U4 по ГОСТ Р 52582-2006.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	18
2.2. Максимальный ход засова, мм	36
2.3. Вылет защёлки, мм	12
2.4. Ход привода вертикальных засовов, мм	20
2.5. Габаритные размеры, мм	243x133x30
2.6 Масса замка, кг	2,2

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3*	Планка запорная	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Упаковка	1

*Комплектуется по отдельному заказу.

4. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

4.1. Внешний вид и установочные размеры замка показаны на рис.1, 2.

4.2. Замок запирается на два полных оборота ключа.

4.3. Общая масса вертикальных засовов с тягами не должна превышать 1кг.

5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

5.1. Произвести разметку и выполнить на торце полотна двери и в дверной коробке отверстия под пальцы засова и защёлку, а также для крепления замка. Выполнить на полотне двери отверстия для ключа, для стержня ручек фалевых и крепежа (см. рис.2).

5.2. Установить при необходимости защелку в соответствующее положение для правой или левой двери путем ее выдвижения из корпуса отверткой через паз в крышке замка и разворота на 180° вокруг своей

оси (см. рис.1).

5.3. Установить замок поз.1 в дверь, закрепив его с торца на 2 винта М5, а к полотну двери при помощи шпилек или болтов М6 через распорные втулки в замке.

5.4. Проверить работу замка с помощью ключа, ручек фалевых при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов, защелка перемещаются без заеданий.

5.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействиям.

5.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

5.7. Ручки фалевые, комплект накладок на ключевое отверстие в базовую комплектацию не входят.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок сувальдный врезной с защёлкой
модели **ЗВ9 353.1.1** соответствует
ГОСТ 5089-2011, ГОСТ Р 52582-2006
и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи_____ Штамп торгующей организации_____

ВНИМАНИЕ! В случае механических повреждений и следов вскрытия замка изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

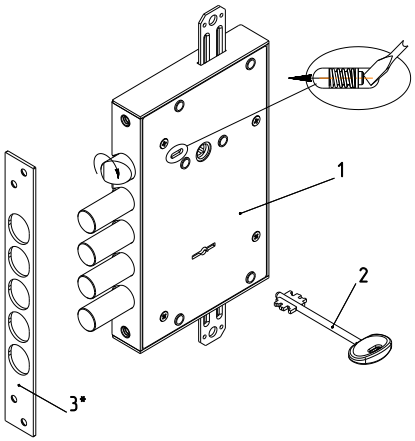
1
2
3*

Рис.1

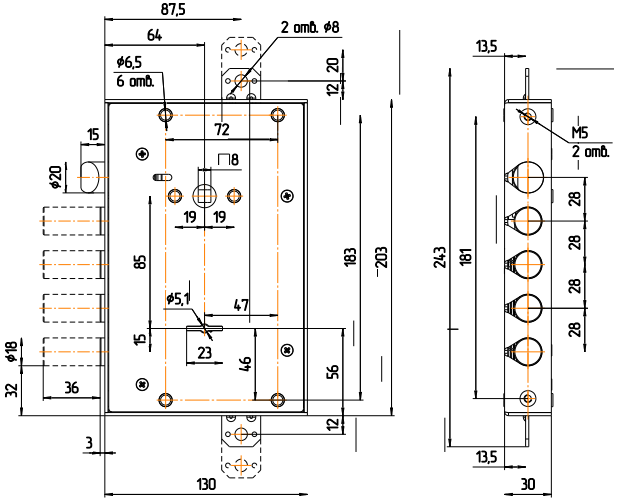
87,5
64
2 отв. ⌀8
⌀6,5
6 отв.
20
12
72
15
⌀20
□8
19
19
85
183
203
⌀5,1
47
15
23
46
56
⌀18
32
36
12
3
130
13,5
M5
2 отв.
28
28
28
28
243
181
13,5
30

Рис.2